


กรม 8
ท. ทพวาน อ. เมืองใน จ. อุบลราชธานี

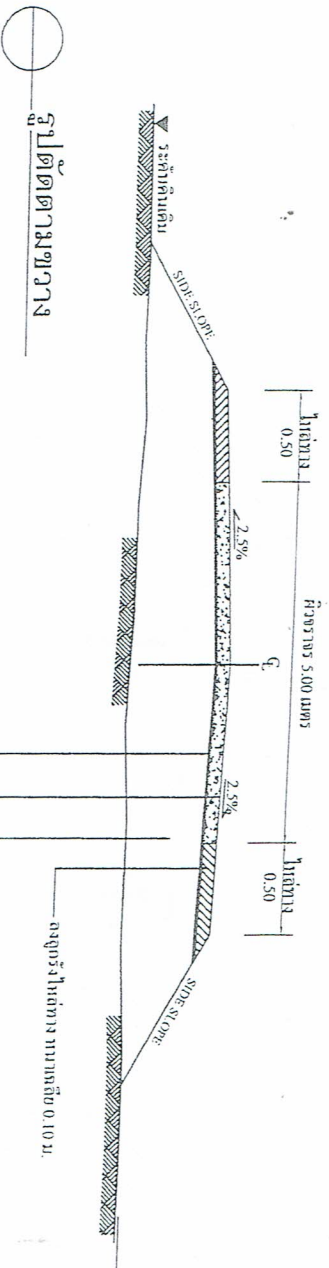

รูปตัดขวางทาง

บัญชีปริมาณงาน

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	หมายเหตุ
1	ขุดเปิดรับน้ำทางเดิมแล้ววัดค่าใหม่	ตร.ม.	-	
2	อุดร่องเปิดว่างขนาดเดิม	ตร.ม.	-	
3	สำรวจตรวจสอบการวัดปริมาณน้ำ	ตร.ม.	1.025	
4	วางท่อรับน้ำขนาด 0.60x1.00 เมตร	ยอน	-	
5	งมตึ๋นรับน้ำ 5 ล้อรถไถหนานบ้านนาทรายปาก	ตร.ม.	-	
6	ติดตั้ง / ปรับปรุงรับน้ำถ่านหินบ้านนาทรายปาก	ยอน	-	
7	ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ	ยอน	-	
8		เมตร	-	

หมายเหตุ

1. ระวังระดับดินสูงหรือต่ำเกินไป ควรตรวจสอบก่อนทำ
2. หากมีการขุดดินใหม่ควรถมดินที่ขุดทิ้งไว้ในแนวของท่อระบายน้ำ
3. ระวังระดับดินรับน้ำต่ำกว่า หรือ ขาดความปลอดภัยในระดับความสูงของท่อระบายน้ำ

ผู้ดำเนินการกลุ่มงานบริหารการชลประทาน
 (นายเสถียร งามรัตน์)
 15/4

ที่	รายการ	ข้อกำหนด
1	งมท่อรับน้ำ 5.00 ม. 0.7x 2.05 ม. ขนาด 0.15 ม. ที่ต่ำกว่าร่อง 0.50 ม. (กรณีพื้นที่สำรวจหาท่อรับน้ำที่ไม่น้อยกว่า 1.025 ตารางเมตร)	ข้อ 1.025 ตารางเมตร
	ปรับโครงสร้าง - ปรับระดับเดิมตามเดิม	

ผู้ดำเนินการกลุ่มงานบริหารการชลประทาน
 (นายเสถียร งามรัตน์)
 15/4

ภาพร่างแนบเอกสารนี้เป็นของสำนักงาน

หน่วยงาน สำนักงานชลประทาน จังหวัดอุบลราชธานี ๓๑๐๐๑ โทร. ๐๖๕-๒๖๑๐๑๑ โทรสาร ๐๖๕-๒๖๑๐๑๑	วิทยากร นายเสถียร งามรัตน์ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานชลประทาน โทร. ๐๖๕-๒๖๑๐๑๑ โทรสาร ๐๖๕-๒๖๑๐๑๑	สถานที่ A-๐6 แผนภูมิ ๑:๑๐๐๐ หมายเหตุ ๑. ระวังระดับดินสูงหรือต่ำเกินไป ๒. หากมีการขุดดินใหม่ควรถมดินที่ขุดทิ้งไว้ในแนวของท่อระบายน้ำ ๓. ระวังระดับดินรับน้ำต่ำกว่า หรือ ขาดความปลอดภัยในระดับความสูงของท่อระบายน้ำ	อนุมัติ นายเสถียร งามรัตน์ หัวหน้าสำนักงานชลประทาน	อนุมัติ นายเสถียร งามรัตน์ หัวหน้าสำนักงานชลประทาน	อนุมัติ นายเสถียร งามรัตน์ หัวหน้าสำนักงานชลประทาน
---	---	--	--	--	--

